




2021

ALKAN GAZ ALETLERİ A.Ş

HAZIR SİSTEMLER LAZER & OPTİK

MSL (640PG MODEL)

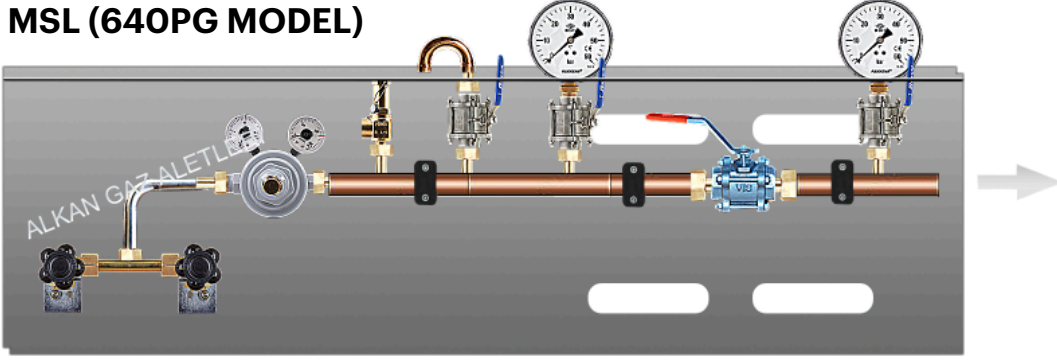

KOLLEKTÖRLER

Gaz kollektörleri, gaz besleme sisteminin kalbidir. Gaz tüpleri kollektörlerden terk eder ve yüksek basınç, işletme basıncına indirilir.

Tüpler kollektöre yüksek basınçlı fleks spiral boruları ile irtibatlandırılır.

Kollektörlerde bulunur valfler vasıtasıyla sağ ve sol tüp grubunun seçimine izin verirler. Regülatörün fonksiyonu ise oksijen ve diğer hava gazları için oda ısısında 230 bar olan tüp basıncını, işletme basıncına düşürmektir.

Gaz kollektörleri, genellikle büyük gaz tüketimi olan teçhizatın hemen civarına yerleştirilmelidir. Tüp değiştirme arasının uzunluğu ve ortalama gaz tüketimi belirlenip, gereken miktarı hesaplanıp, kollektör boyutu belirlenir.

bu ürün grubunun iki çeşidi vardır. Kollektör ilave edilebilen, ilave edilmeyen sipariş sırasında belirtmeniz gerekmektedir.

MSL640PG Modeli model grubudur. 0,5 İle 7 kw besler.


KOD	GİRİŞ BAR	GAZ ADI	P1 ;25 P3;20 bar
640187PG	230/300	Oxygen	187.63 Nm ³ /hr
640201PG	230/300	Nitrogen	201.45 Nm ³ /hr
640197PG	230/300	Dry Air	197.5 Nm ³ /hr

KOD	GİRİŞ BAR	GAZ ADI	P1 ;35 P3;30 bar
640256PG	230/300	Oxygen	256.12 Nm ³ /hr
640274PG	230/300	Nitrogen	274.99 Nm ³ /hr
640269PG	230/300	Dry Air	269.6 Nm ³ /hr

KOD	GİRİŞ BAR	GAZ ADI	P1 ;45 P3;40 bar
640311PG	230/300	Oxygen	311.1 Nm ³ /hr
640289PG	230/300	Nitrogen	289.75 Nm ³ /hr
640305PG	230/300	Dry Air	305 Nm ³ /hr

REG.	FLEKS	VANA	SİGORTA	TAHLİYE	BAKIR BORU	MANOMETRE	VANA
1	2	2	1	1	28X1.5	2	DN25
1	2	2	1	1	28X1.5	2	DN25

MSL (940180L MODEL)

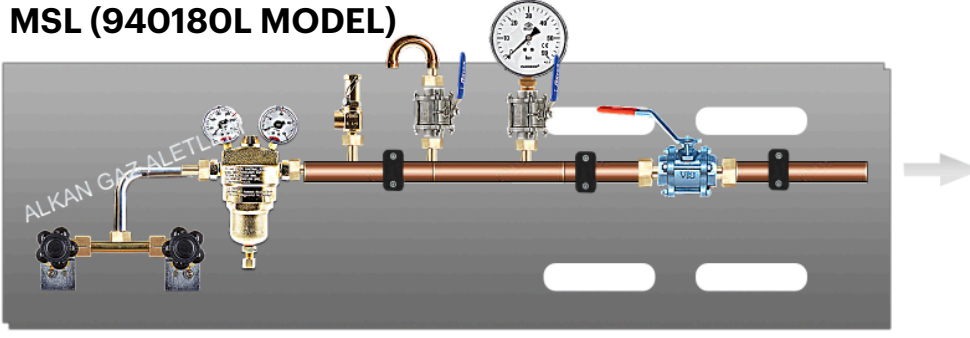

KOLLEKTÖRLER

Gaz kollektörleri, gaz besleme sisteminin kalbidir. Gaz tüpleri kollektörlerden terk eder ve yüksek basınç, işletme basıncına indirilir.

Tüpler kollektöre yüksek basınç fleks spiral boruları ile irtibatlandırılır.

Kollektörlerde bulunur valfler vasıtası ile sağ ve sol tüp grubunun seçimine izin verirler. Regülatörün fonksiyonu ise oksijen ve diğer hava gazları için oda ısısında 230 bar olan tüp basıncını, işletme basıncına düşürmektir.

Gaz kollektörleri, genellikle büyük gaz tüketimi olan teçhizatın hemen civarına yerleştirilmelidir. Tüp değişirme arasının uzunluğu ve ortalama gaz tüketimi belirlenip, gereken miktarı hesaplanıp, kollektör boyutu belirlenir.

bu ürün grubunun iki çeşiti vardır. Kollektör ilave edilebilen, ilave edilmeyen sipariş sırasında belirtmeniz gerekmektedir.

MSL940180L Modeli model grubudur. 0,5 İle 14 kw besler.

KOD	GİRİŞ BAR	GAZ ADI	P1 ;25 P3;20 bar
940300PG	230/300	Oxygen	300.39 Nm ³ /hr
940322PG	230/300	Nitrogen	322.52 Nm ³ /hr
940316PG	230/300	Dry Air	316.2 Nm ³ /hr

KOD	GİRİŞ BAR	GAZ ADI	P1 ;35 P3;30 bar
940439PG	230/300	Oxygen	439.75 Nm ³ /hr
940472PG	230/300	Nitrogen	472.16 Nm ³ /hr
940462PG	230/300	Dry Air	462.9 Nm ³ /hr

KOD	GİRİŞ BAR	GAZ ADI	P1 ;45 P3;40 bar
940542PG	230/300	Oxygen	542.14 Nm ³ /hr
940582PG	230/300	Nitrogen	582.09 Nm ³ /hr
940570PG	230/300	Dry Air	570.67 Nm ³ /hr

REG.	FLEKS	VANA	SİGORTA	TAHLİYE	BAKIR BORU	MANOMETRE	VANA
1	2	2	1	1	28X1.5	1	DN25
1	2	2	1	1	28X1.5	1	DN25